

ESTADO DO TOCANTINS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Boletim da Defesa Civil nº 206/2015 – CENTRO DE MONITORAMENTO – 21/05/2015

1- PREVISÃO DO TEMPO PARA O ESTADO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Estado do Tocantins tem previsão de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no norte e centro. Demais áreas, parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre 36°C e 20°C.

1.1 Previsão de Chuva para os Municípios do Estado


Previsão de Chuva em (mm) para três dias			
Municípios	21-mai	22-mai	23-mai
Palmas	0	0	0
Araguaína	2	0	0
Araguatins	2	0	0
Campos Lindos	2	0	0
Dianópolis	0	0	0
Formoso do Araguaia	0	0	0
Gurupi	0	0	0
Marianópolis do TO	0	0	0
Mateiros	0	0	0
Paranã	0	0	0
Pedro Afonso	0	0	0
Peixe	0	0	0
Porto Nacional	0	0	0
Taguatinga	0	0	0

Fonte: Clima Tempo
Obs.: (-) Dados indisponíveis.

Município	Chuva dia 20/05/15		Chuva Registrada maio/2015
	Previsão* (mm)	Registrado** (mm)	Acumulado** (mm)
Palmas	0	0	71
Araguaína	0	0	139,2
Araguatins	0	0,4	88,8
Campos lindos	0	0	66
Dianópolis	0	0	31,8
Formoso do Araguaia	0	0	50
Gurupi	0	0	39,6
Marianópolis do TO	0	0	118,4
Mateiros	0	0	0,4
Paranã	0	0	15,2
Pedro Afonso	0	0	74,8
Peixe	0	0	50,5
Porto Nacional	0	0	24,6
Taguatinga	0	0	11,6

* Fonte: Clima Tempo.

** Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

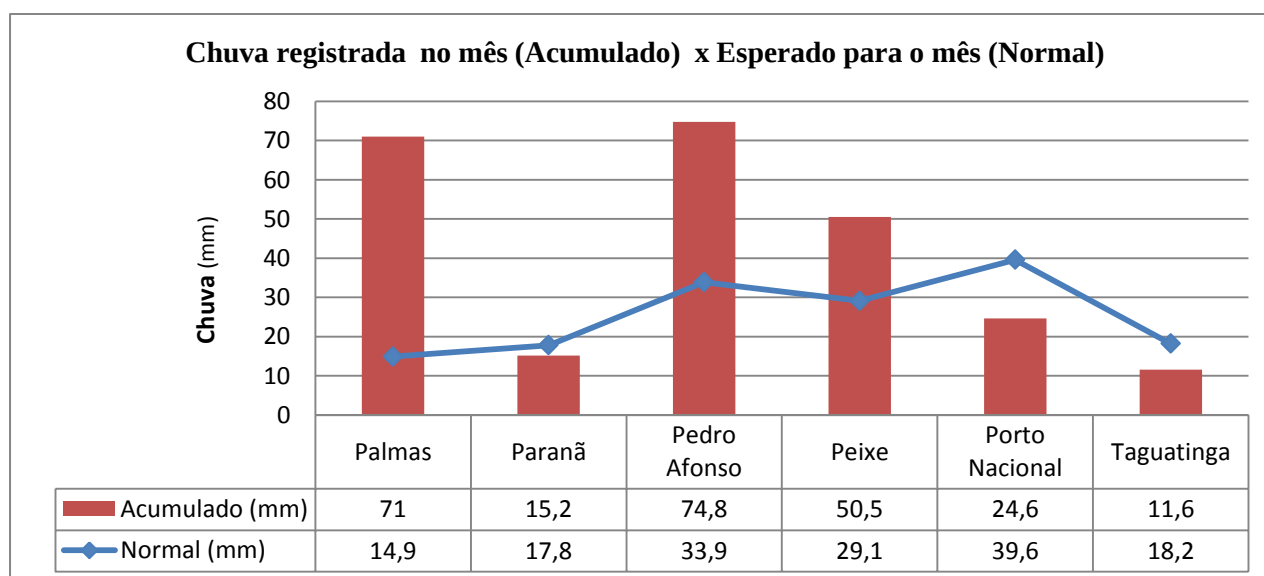

Descrição dos dados Pluviométricos





De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste mês de maio o município de Pedro Afonso registrou 74,8 milímetros de chuva, o que representa 220,6% do esperado para o corrente mês.

2 - INFORMAÇÕES DAS USINAS HIDRELÉTRICAS









UHE	Vazão Defluente (m³/s)	Vazão de Alerta (m³/s)	Horário
São Salvador	567	4.800	7h
Peixe Angical	592	5.000	7h
Lajeado	1153	4.000	7h
Estreito	2229	15.600	7h




VAZÃO DEFLUENTE (m³/s)

Maio

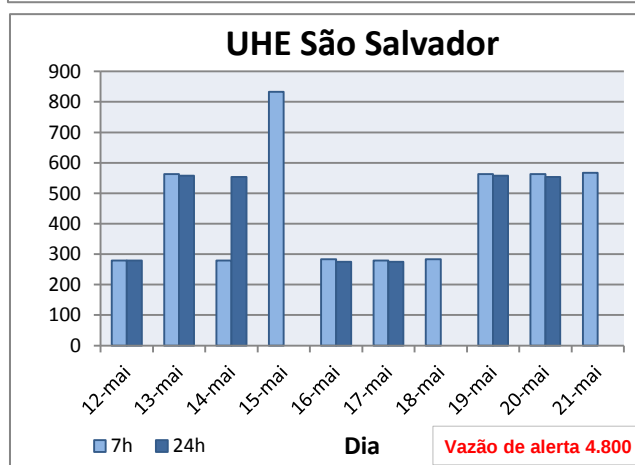
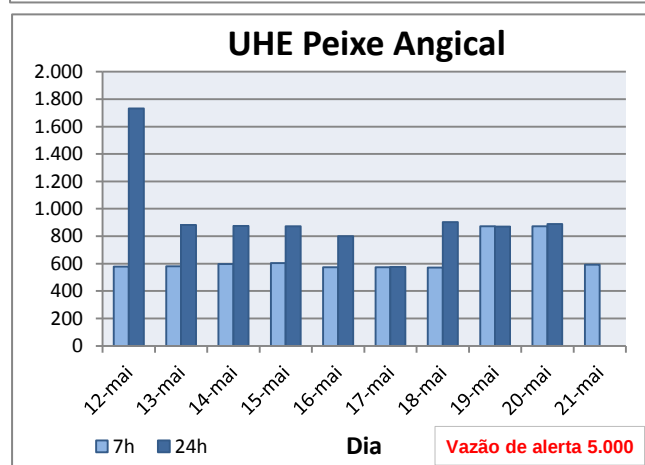
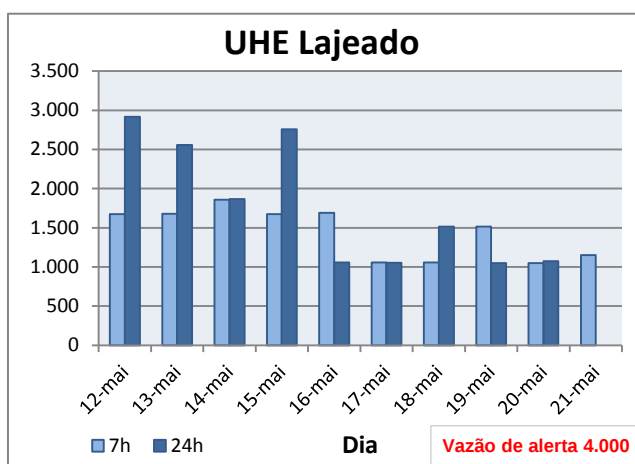
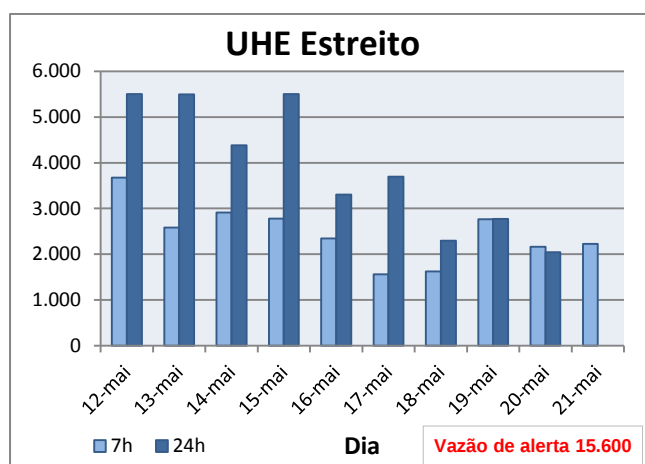


3 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO ARAGUAIA

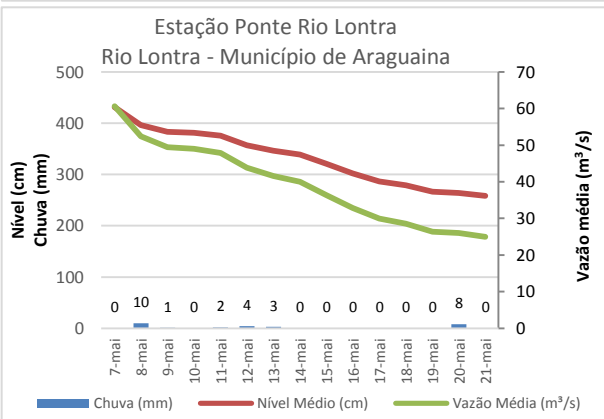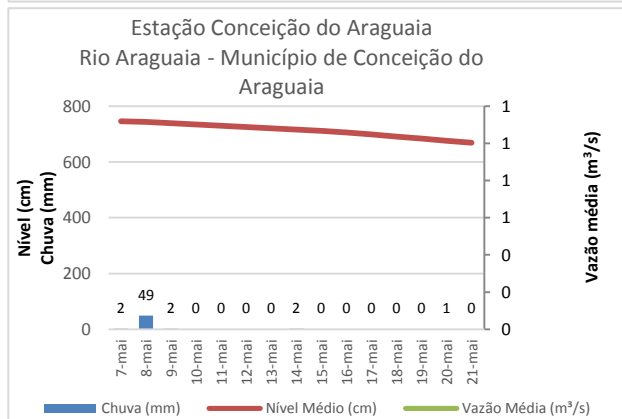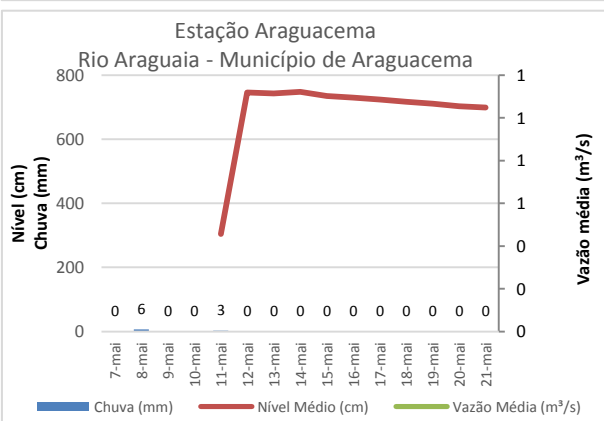
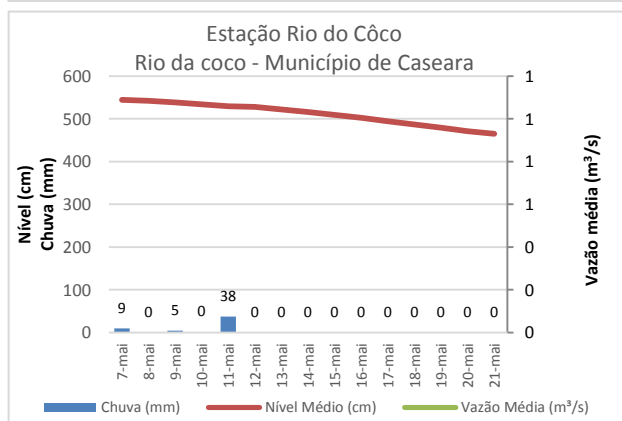
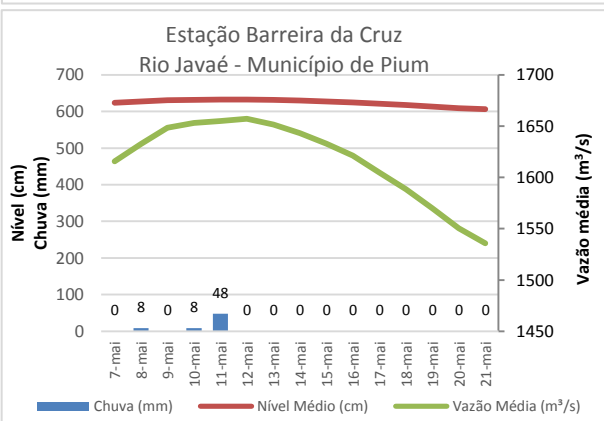
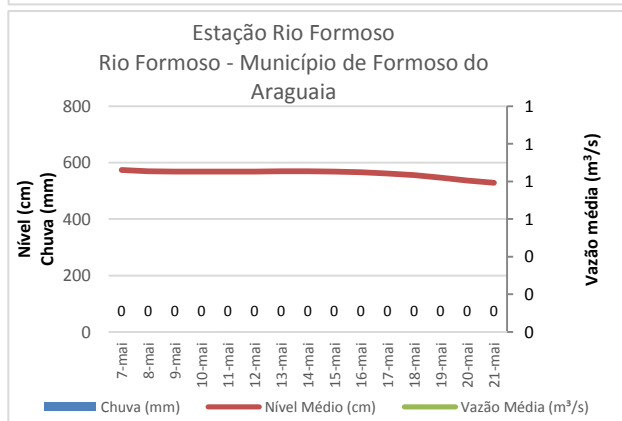
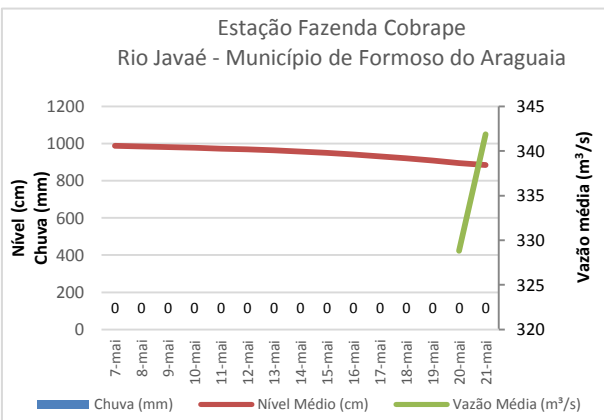
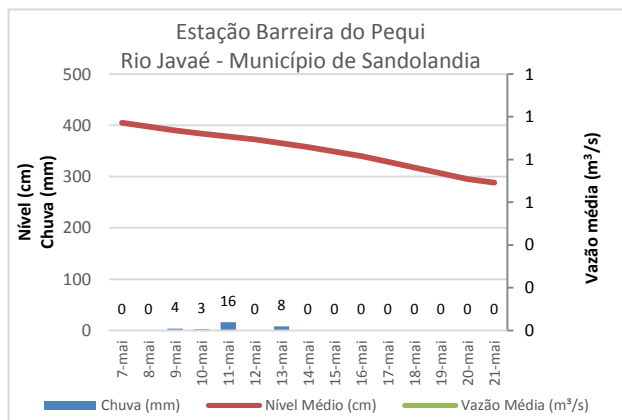


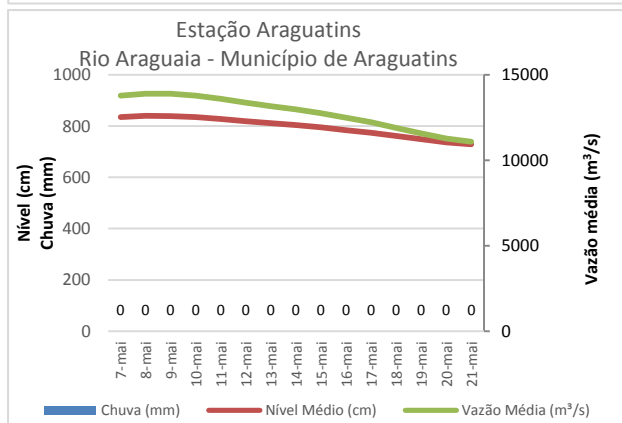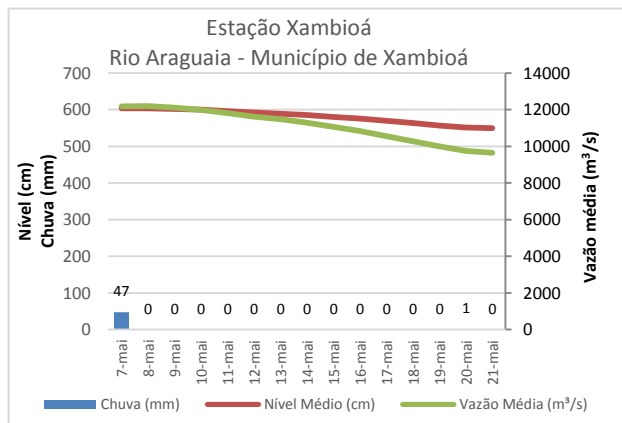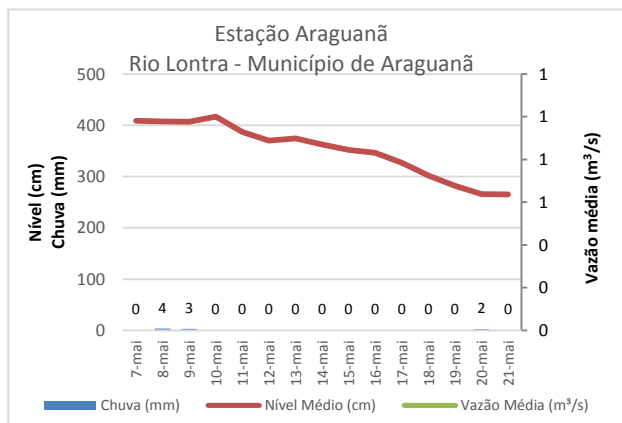

4 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO TOCANTINS

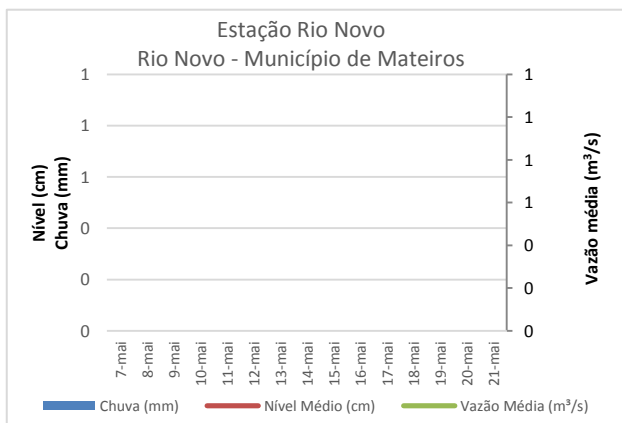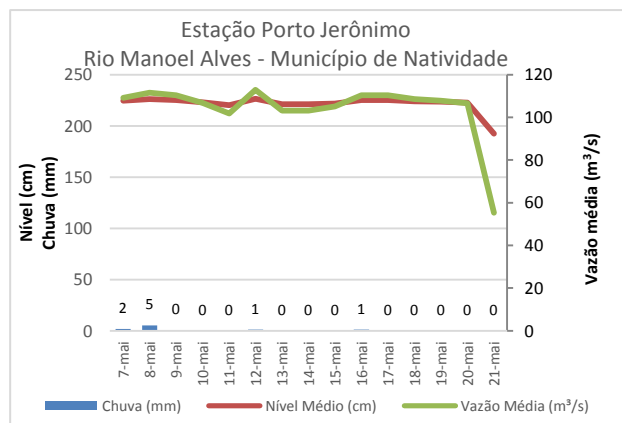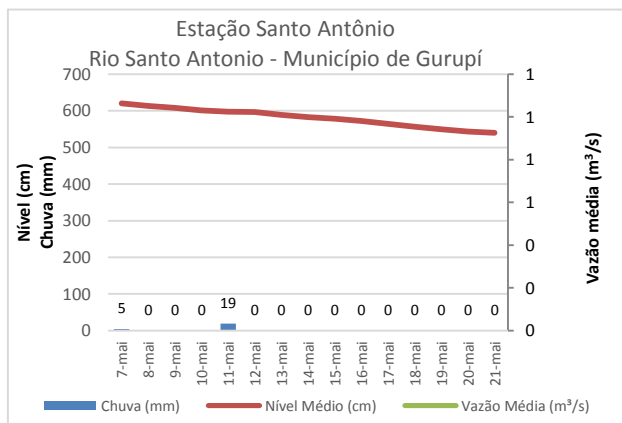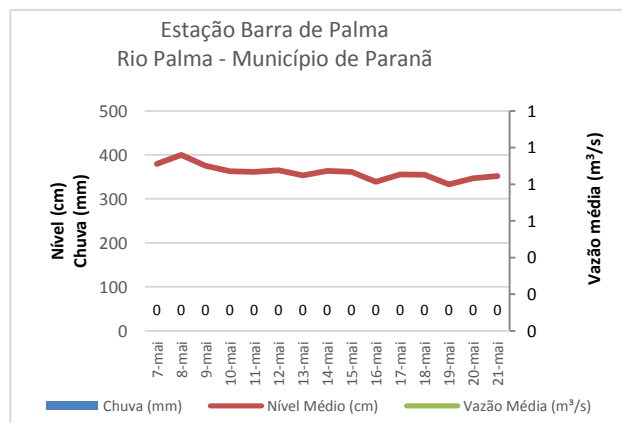

Obs: Dados indisponíveis

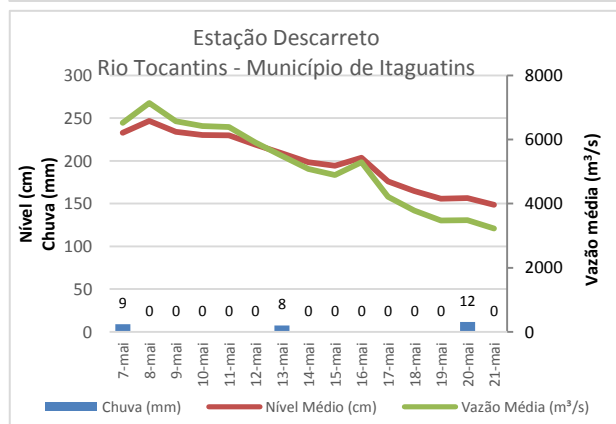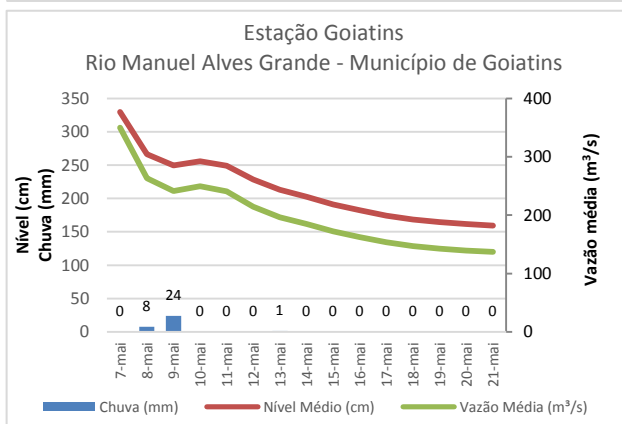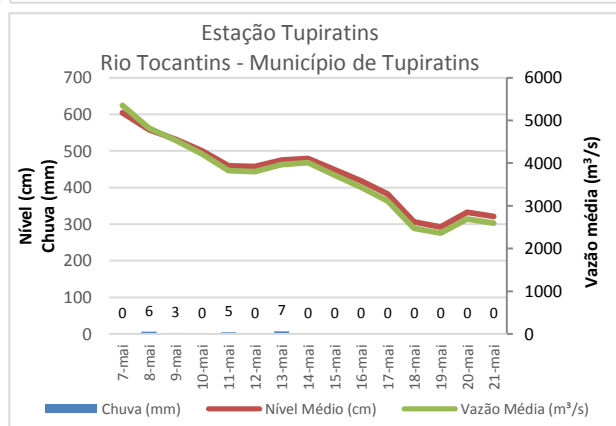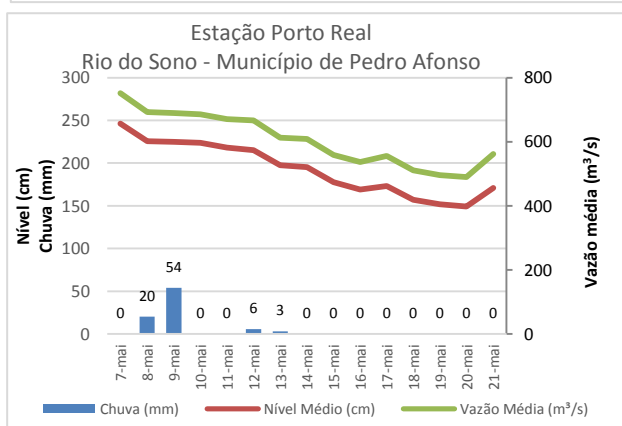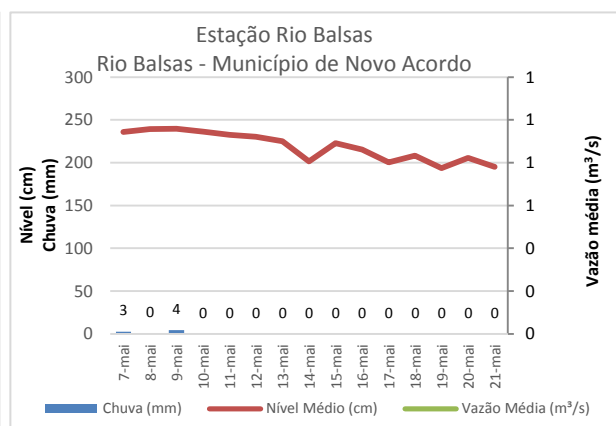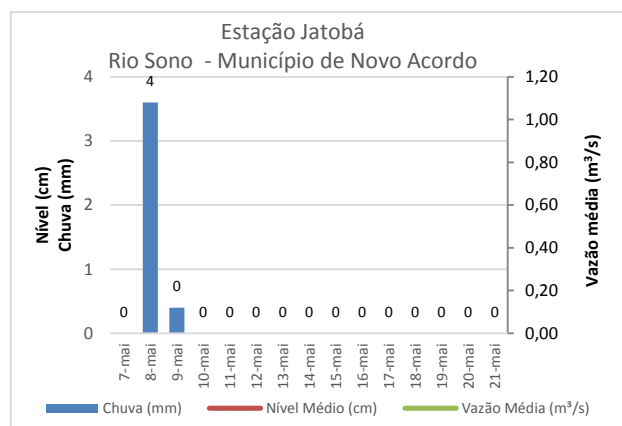

5 - RECOMENDAÇÕES

Alerta de Enchente (antes da enchente):

- Ficar sempre atento para aos alertas emitidos pela Defesa Civil, divulgações em rádios, TVs, jornais e outros informativos;
- Siga as orientações da Defesa Civil, saindo o quanto antes do local com previsão de ser inundado ou alagado.
- Jamais enfrente a enchente, a maioria dos resgates nos casos de enchentes é de pessoas que a enfrentaram;
- Não queira retirar tudo de sua residência ou local de morada, retire apenas aquilo que for viável antes que o local seja atingido;
- Procurar sempre se abrigar em local seguro, casas de parentes, amigos ou abrigos públicos;
- Pessoas que residem ou possuam propriedades abaixo (jusante) de Usinas Hidrelétricas e Barragens, estar sempre atentas ao nível dos rios e informações fornecidas para que não possam ser surpreendidos com o aumento do nível do rio em caso de abertura de comportas (UHEs) ou rompimento de barragem.

Depois da enchente:

- Siga os conselhos da Defesa Civil. Regresse a casa só depois de lhe ser dada essa indicação.
- Preste atenção às indicações difundidas pela comunicação social.
- Facilite o trabalho das equipes de remoção e limpeza da via pública.
- Ao entrar em casa, faça uma inspeção que lhe permita verificar se a casa ameaça ruir. Se tal for provável, não entre.
- Não pise nem mexa em cabos elétricos caídos. Não se esqueça de que a água é condutora de eletricidade.

- Mantenha-se sempre calçado e, se possível, use luvas de proteção.
- Opte pelo seguro. Jogue fora a comida (mesmo embalada) e os medicamentos que estiveram em contato com a água da cheia, pois podem estar contaminados.
- Verifique o estado das substâncias inflamáveis ou tóxicas que possa ter em casa.
- Comece a limpeza da casa pela dispensa e zonas mais altas.
- Beba sempre água fervida ou engarrafada.

CÁSSIO DE SOUSA PEDRO – CAP QOBM/A
Gerente do Centro de Monitoramento

PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS – TEN CEL QOBM/C
Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil